



Direction départementale
des territoires de l'Ain
23 rue Bourgmayor CS 90410
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

Service Prospective Urbanisme Risques
Unité Prévention des risques

Plan de prévention des risques

Confluence Saône Reyssouze

Inondation de la Saône et de la Reyssouze

Commune de Gorrevod

Carte des aléas

Vu pour rester annexé à nouveau
arrêté de ce jour,

Bourg-en-Bresse, le: 04 JUL. 2012

signé : Philippe GALLI




Prescrit le 2 décembre 2010

Mis à l'enquête publique
du 30 janvier 2012 au 3 mars 2012

Approuvé le 04 JUL. 2012



hydratec

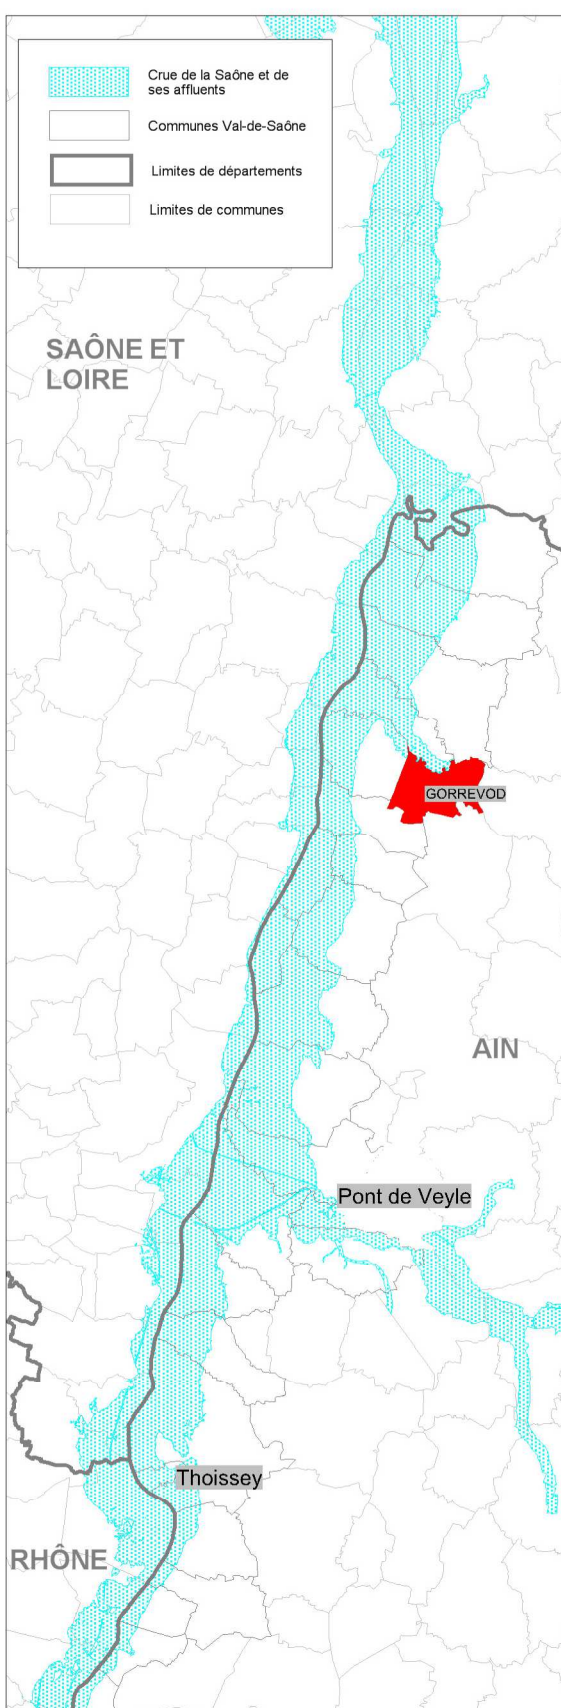

Légende

L'aléa est qualifié pour une crue type 1840 pour la Saône
et type 1935 pour la Reyssouze.


Aléas de la Saône

- Aléa fort
- Aléa modéré
- Aléa non spécifié

PK 98 Saône - Cotes pour Gorrevod

Crue de référence : 176,60 NGF
Crue centennale modélisée : 175,90 m NGF

Critères de définition du degré d'aléa inondation sur la Saône :

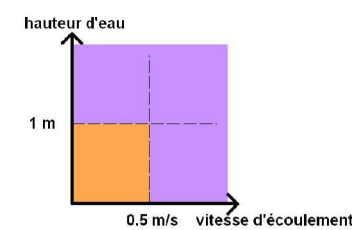

Aléas de la Reyssouze

- Aléa fort
- Aléa modéré
- Aléa faible
- Aléa non spécifié

P3 173,35 Profils et cote de crue type 1935 en mNGF

Critères de définition du degré d'aléa inondation :

Hauteur d'eau en m	Vitesse d'écoulement		
	Faible (< 0.2 m/s) stockage	Moyenne écoulement	Fort (> 0.5 m/s) grand écoulement
h < 0.5			
0.5 < h < 1			
h > 1			

Cadastre

- Bâtiments durs
- Bâtiments légers
- Limite de parcelles
- Saône et affluents

Réseau routier

- Réseau départemental principal
- Réseau départemental secondaire

DOT 01 - SPUR IPR - map - décembre 2011
Fonds de plan : DGFIP origine Cadastre © droits de l'Etat réservés
© DGI - BD Topo
© DGI - BD Carthage
Données : Hydratec - H.T.V. - DOT 01 - Unité Prévention des Risques

