



Direction départementale  
des territoires de l'Ain  
23 rue Bourgmayer CS 90410  
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

Service Urbanisme Risques  
Unité Prévention des risques

# Plan de prévention des risques


Inondation de la Saône et de ses affluents

Commune de Thoissey

## Carte des aléas


Vu pour rester annexé,  
à notre arrêté de ce jour,  
Bourg-en-Bresse, le 22 décembre 2017

Le préfet,  
signé Arnaud COCHET



Prescrit le 21 avril 2009  
Arrêté complémentaire du 17 juillet 2015  
Mis à l'enquête publique  
du 02/10/2017  
au 03/11/2017

Approuvé le 22 décembre 2017

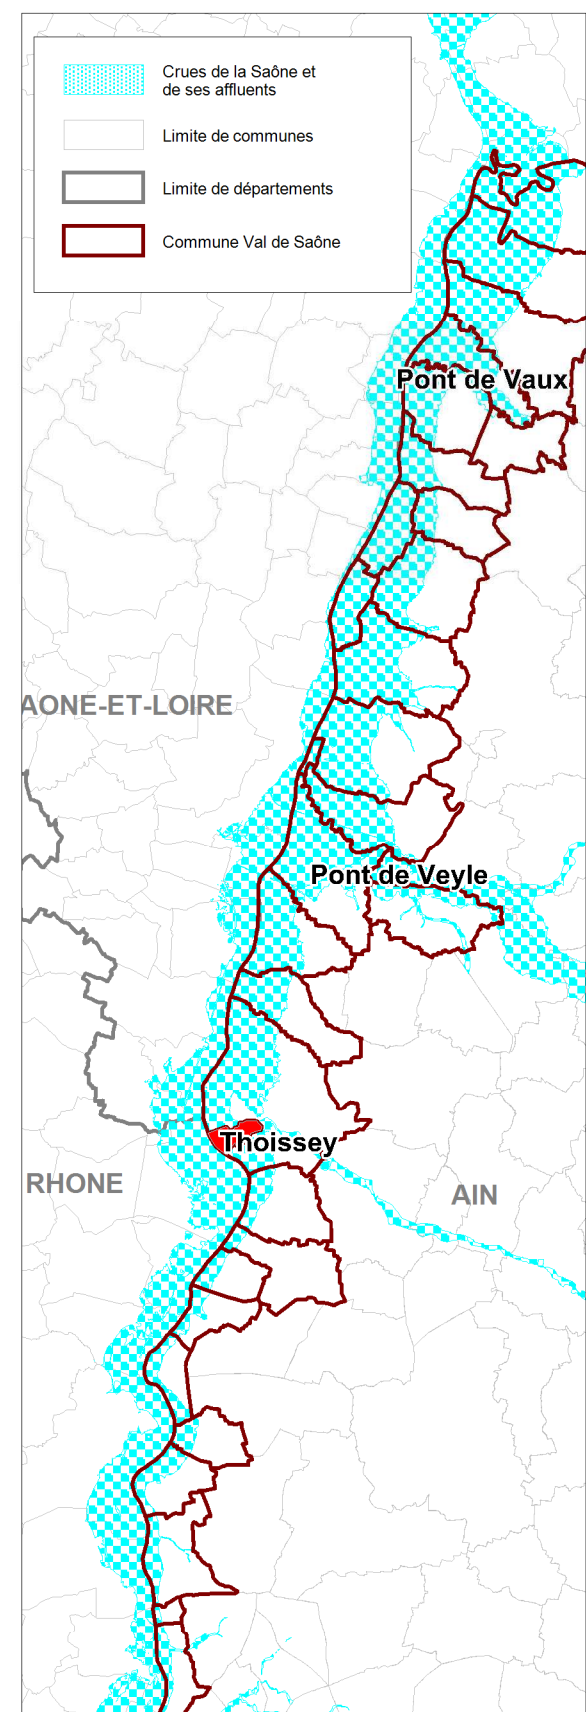

### Légende

#### Aléa de la Saône

|             |       |                                        |
|-------------|-------|----------------------------------------|
| Aléa fort   | Z1840 | Cote de la crue de référence en m NGF  |
| Aléa moyen  | Q 100 | Cote de la crue de centennale en m NGF |
| Aléa faible | Q 20  | Cote de la crue vingtennale en m NGF   |

Repère de crue historique

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| PK 64       | Point kilométrique de la Saône |
| 175.17 mNGF | Cote de crue de référence      |

L'aléa est qualifié pour une crue type 1840 pour la Saône

#### Aléa de la Chalaronne

|             |
|-------------|
| Aléa fort   |
| Aléa moyen  |
| Aléa faible |

#### Critères de définition du degré d'aléa inondation sur la Chalaronne

| Hauteur d'eau | Vitesse d'écoulement             |                         |                                      |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|               | Faible (<0.2m/s)<br>(écoulement) | Moyenne<br>(écoulement) | Forte (>0.5 m/s)<br>grand écoulement |
| H < 0.2       | Faible                           | Moyenne                 | Forte                                |
| 0.2 < H < 0.5 | Moyenne                          | Moyenne                 | Forte                                |
| H > 0.5       | Forte                            | Forte                   | Forte                                |

L'aléa est qualifié pour une crue centennale de la Chalaronne

#### Cadastré

|                     |
|---------------------|
| Bâtiments durs      |
| Bâtiments légers    |
| Limite de parcelles |
| Limite de commune   |

#### Réseau routier

|                                 |
|---------------------------------|
| Réseau départemental principal  |
| Réseau départemental secondaire |

DDT 01 - SPUR (PR) - map - décembre 2017  
Fonds de plan : DGFIP origine Cadastre © droits de l'Etat réservés  
© DGI - BD - Carto ©  
Données : DDT01 Unité Prévention des Risques


La Saône

PK64  
à l'amont de la RD7

PK63  
à l'aval de la RD7

Cote de référence aléa crue type 1840  
pour la Saône en mNGF (Z1840)

| PK | Z1840  | Q100   | Q20    |
|----|--------|--------|--------|
| 63 | 175,09 | 174,25 | 173,45 |
| 64 | 175,17 | 174,40 | 173,60 |



0 100 200  
Mètres  
Échelle : 1/5 000