
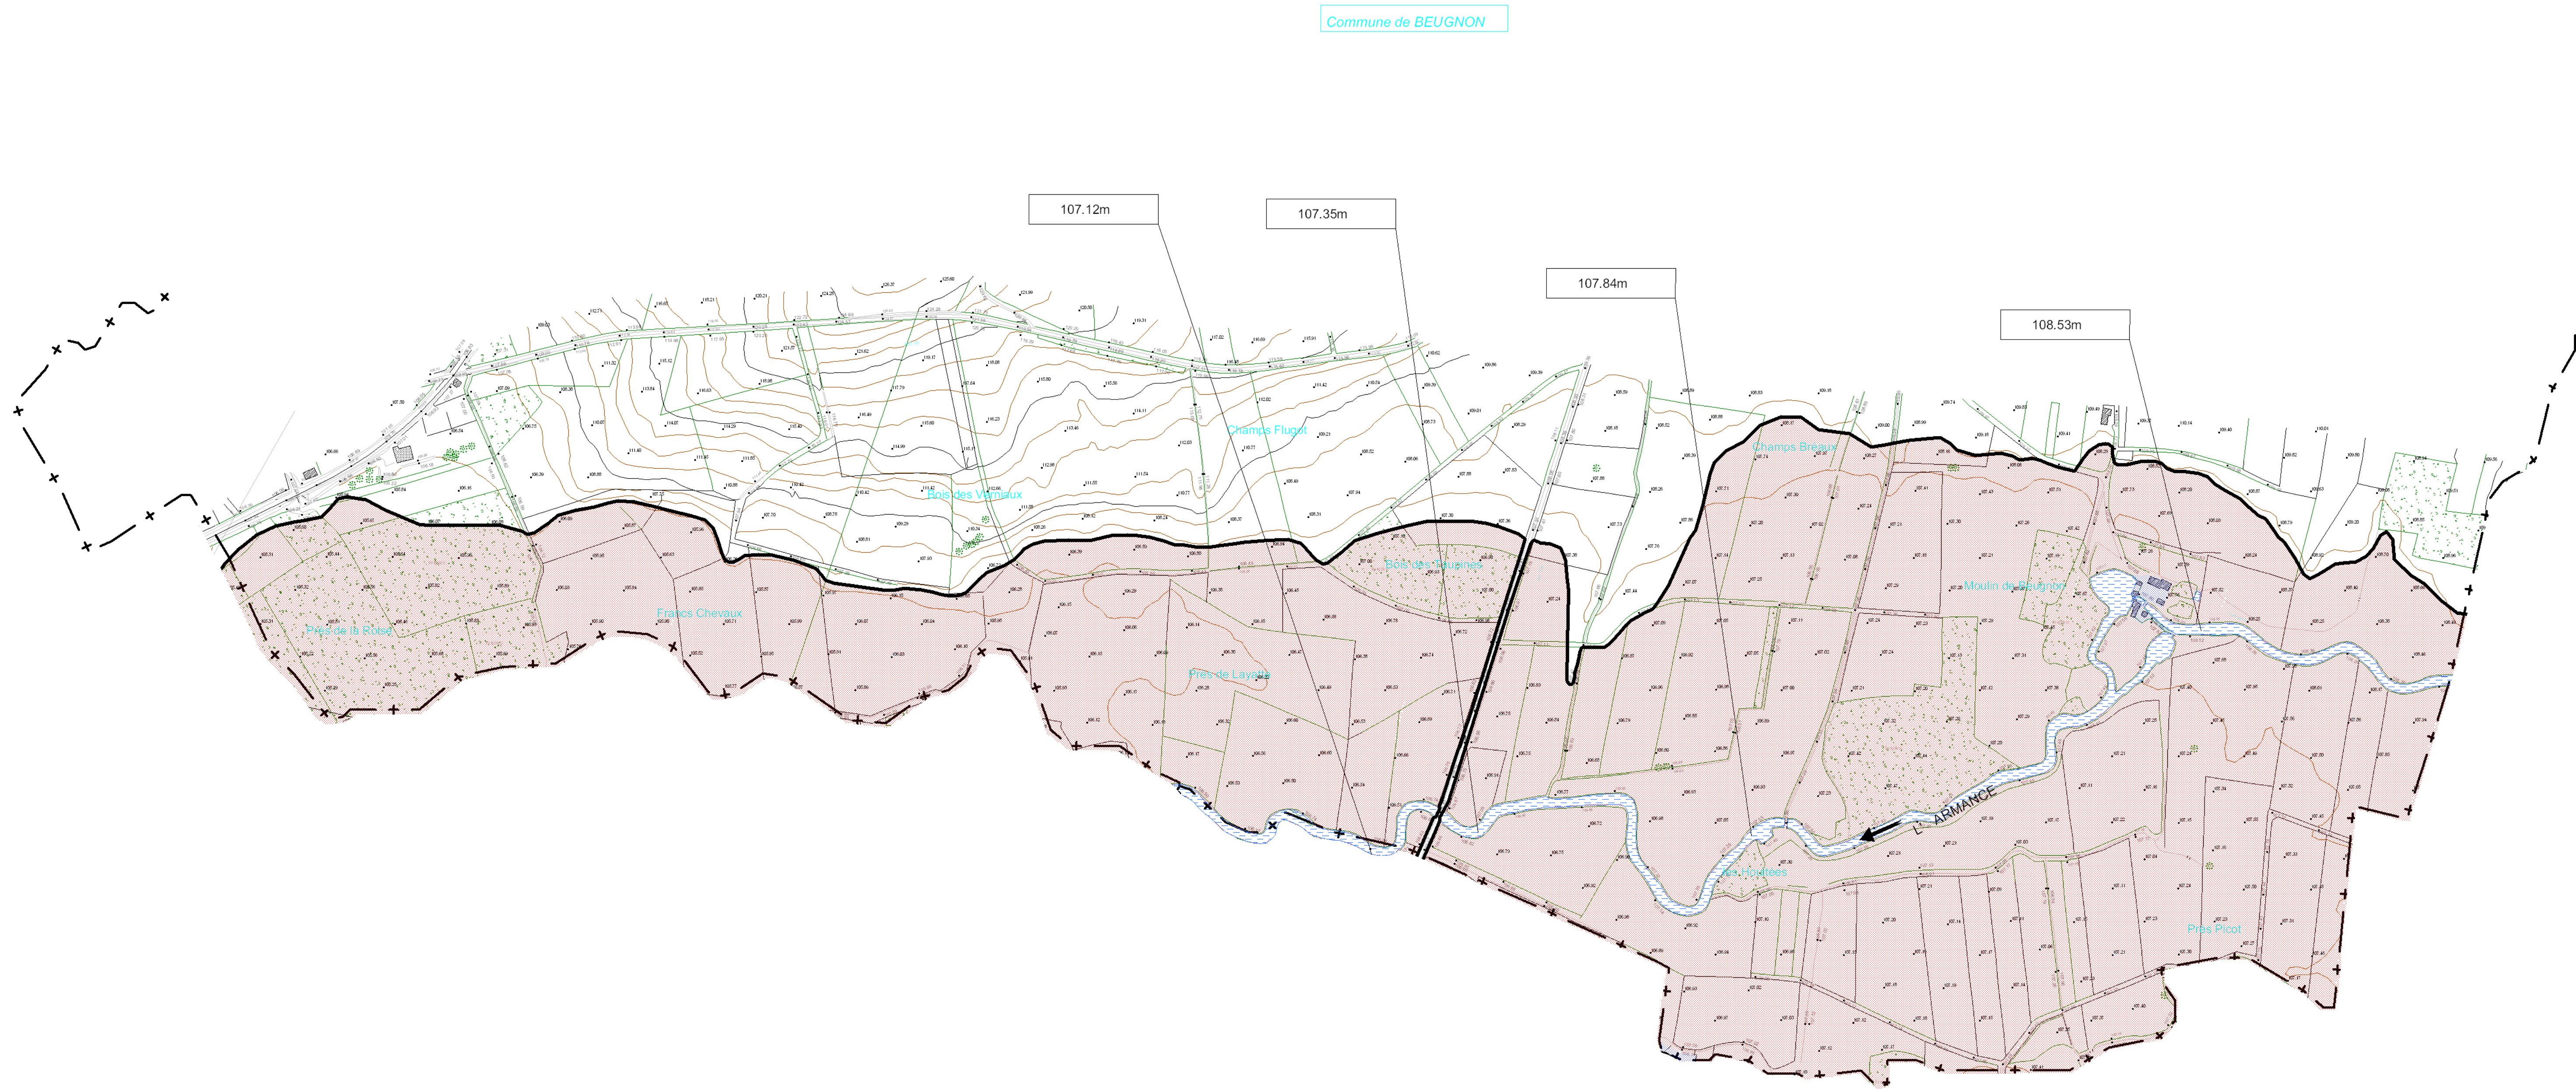


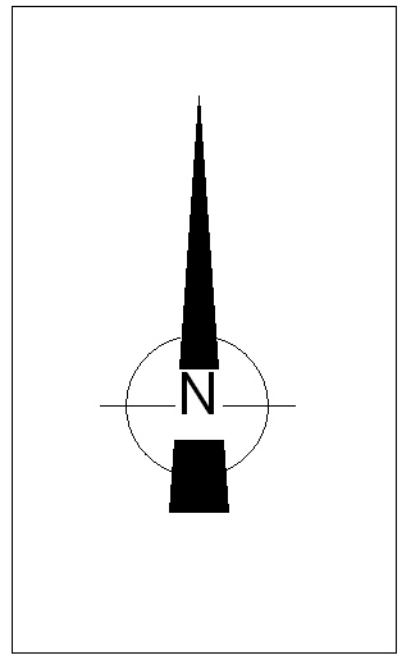

LEGENDE

- Limite de la zone inondable pour les plus hautes eaux connues (PHEC)
- +— Limite communale
- ▨ Cours d'eau, Canal, Plan d'eau
- ▨ Zone bleue: zones urbanisées soumises à un aléa non fort
- ▨ Zone rouge: zones urbanisées soumises à un aléa fort, et zones naturelles ou agricoles soumises à un aléa faible, moyen ou fort

LAISSES DE CRUES (Aucune recensée sur la commune)

148.82m Cote NGF des plus hautes eaux connues (PHEC)  
20/01/1910 Date de l'évènement

COTES INTERPOLEES

107.12m Cote déduite des laisses de crues des PHEC

|               |           |                         |      |
|---------------|-----------|-------------------------|------|
| B             | Mars 2008 | DEUXIEME DIFFUSION      |      |
| A             | Sept 2004 | PREMIERE DIFFUSION      |      |
| No.           | Date      | Désignation et Position | Visa |
| MODIFICATIONS |           |                         |      |

ECHELLE : 1:5000  
0 50 100 200 300 400 500 METRES

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                      | PLAN DE PREVENTION<br>DES RISQUES D'INONDATION<br>APPROUVE LE 25 MAI 2008 |
| ETUDE HYDRAULIQUE                    |                                                                           |
| Plan de Zonage<br>Commune de BEUGNON |                                                                           |
|                                      | Rapport n° : 870058<br>Septembre 2004                                     |
| Dessin n° : 2                        |                                                                           |

Remarque  
Les secteurs inondés cartographiés concernent les écoulements de l'Armançon.  
Les autres cours d'eau et drains n'ont pas été étudiés ainsi que les éventuelles remontées de nappe et les débordements liés au réseau d'assainissement. Les résultats présentés ne prennent pas en compte la formation d'embâcles.