



PRÉFET DE L'OISE


PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

**HÜTTENES ALBERTUS
À
PONT-SAINT-MAXENCE**

ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

PPRT approuvé le 14 octobre 2013

***Dossier annexé à l'arrêté préfectoral d'approbation
du 14 octobre 2013***

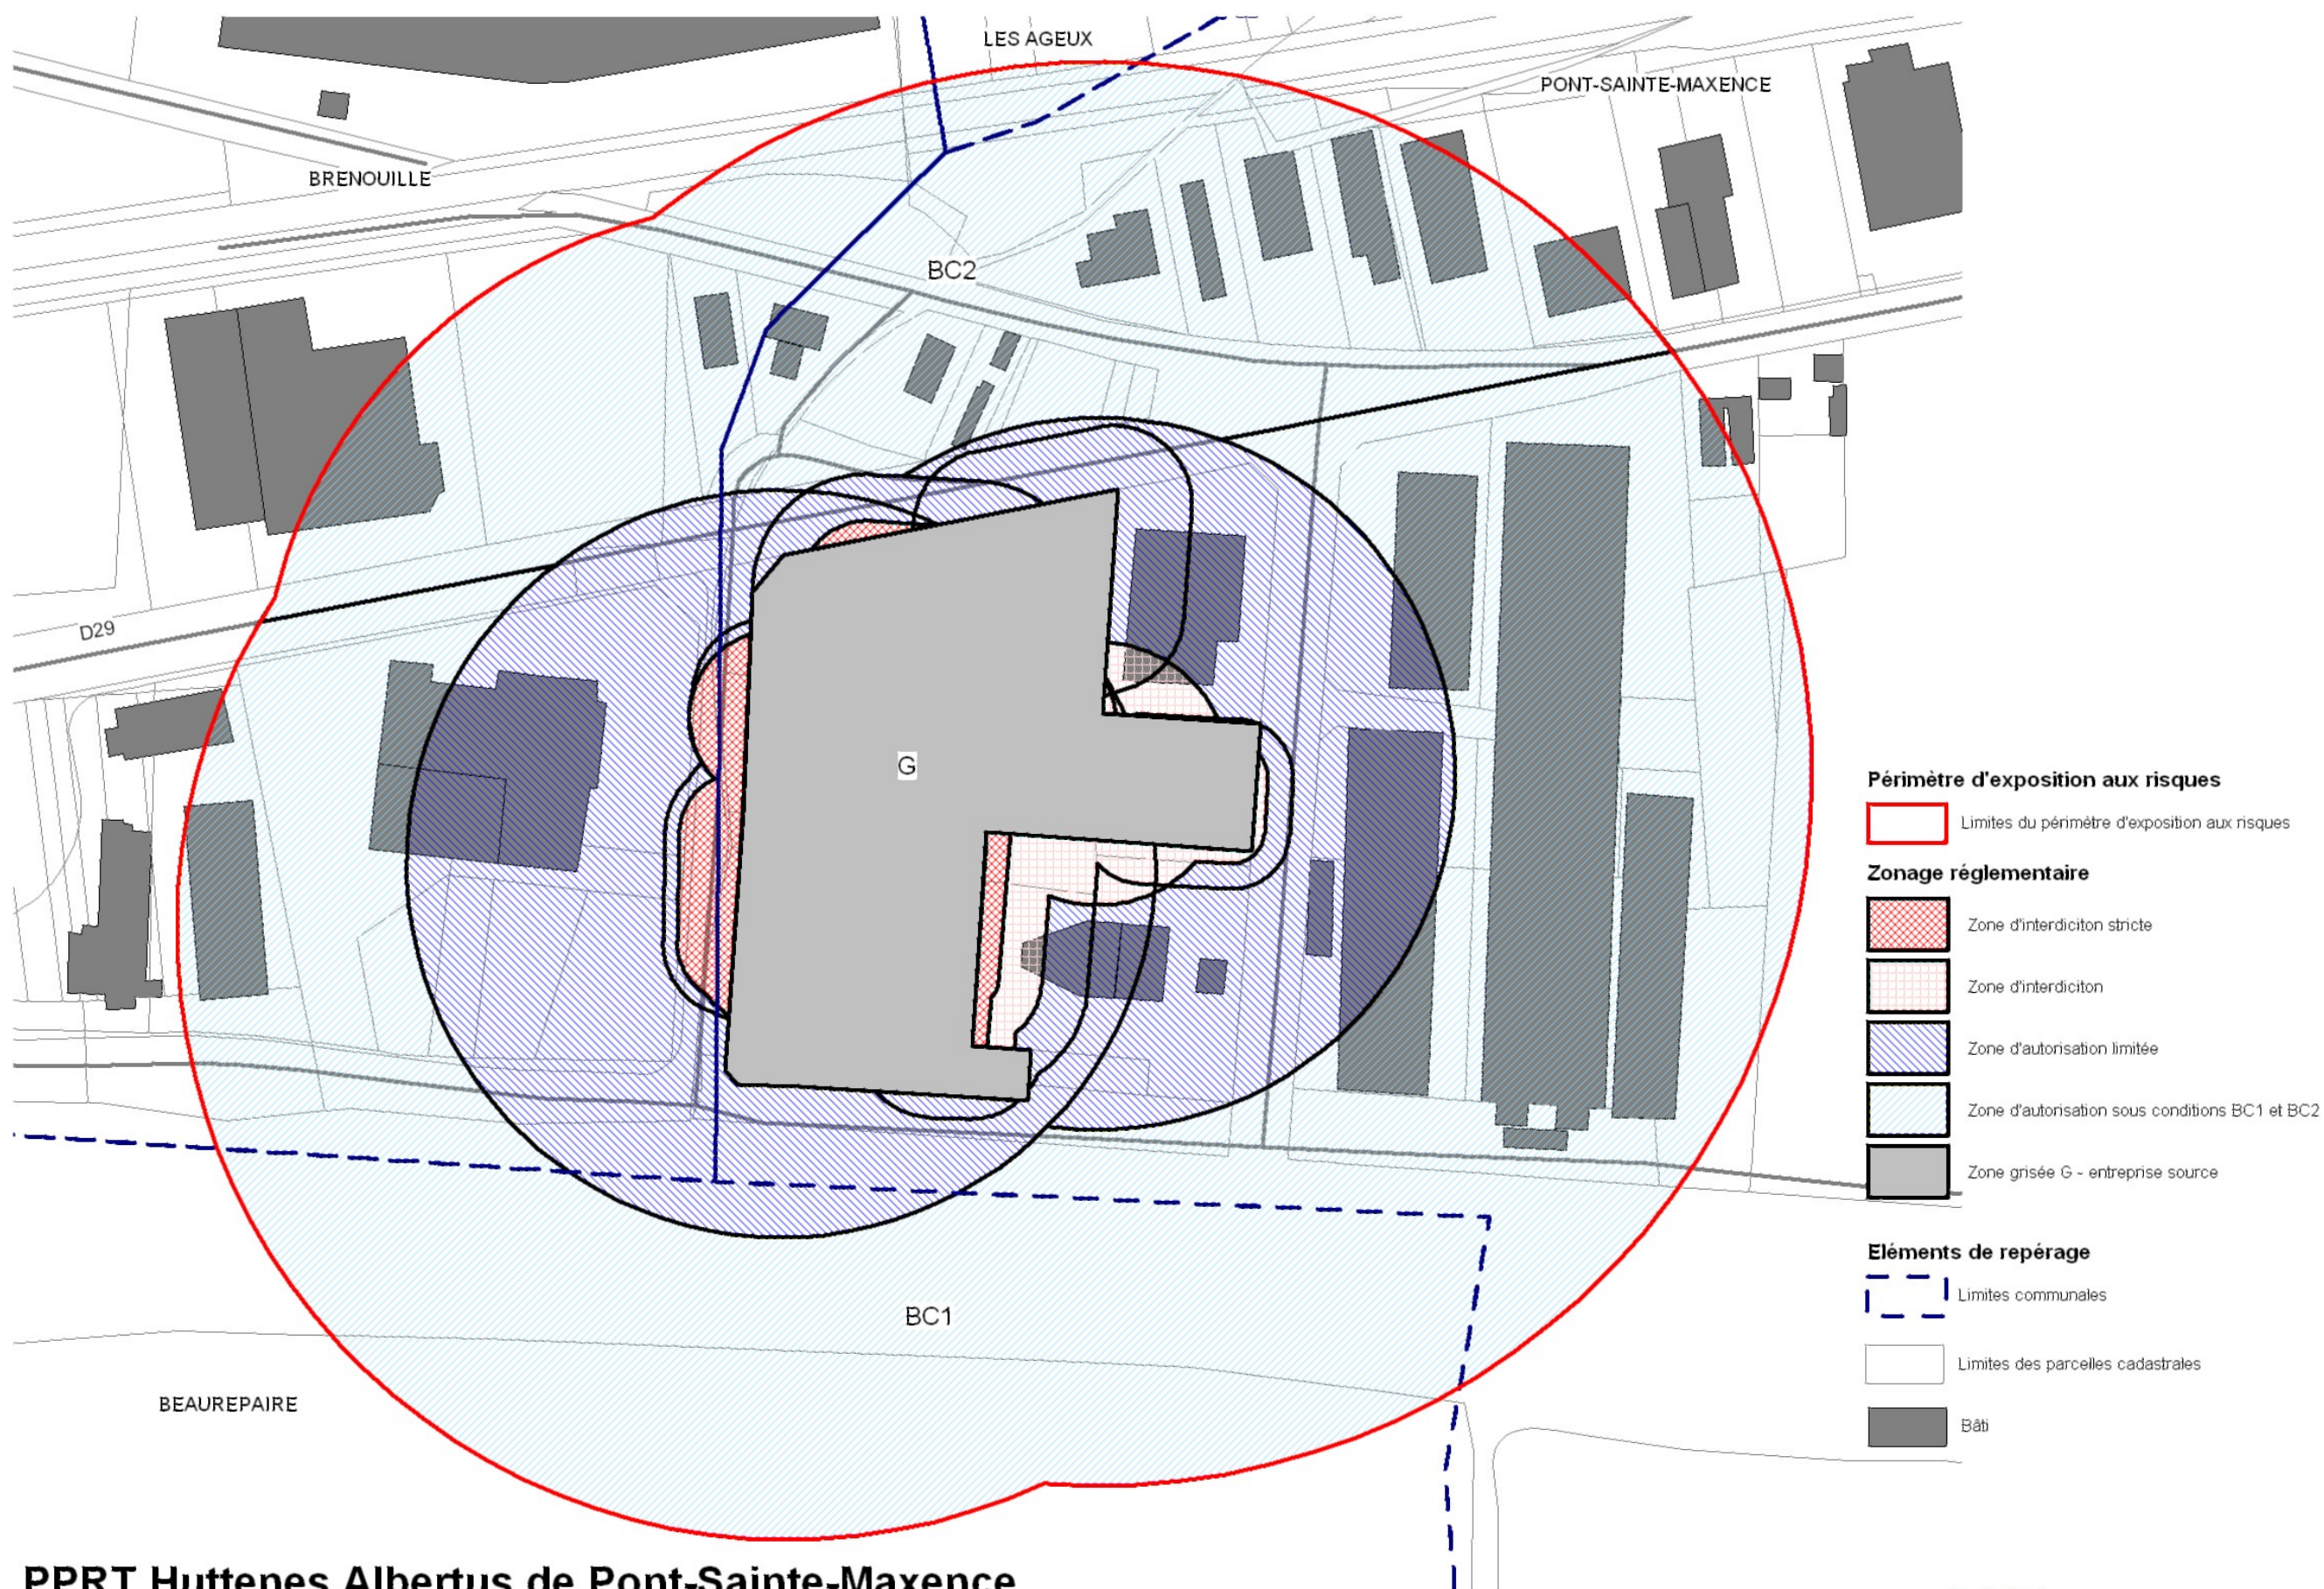

PPRT Huttenes Albertus de Pont-Sainte-Maxence


Zonage réglementaire

Pour les zones RF, RC et BF, se reporter aux zooms 1 et 2

0 — 40 m




Réalisation : DDT 60 / SAUE / RPE
Date : Mars 2013
Sources : DREAL Picardie
BD CARTO® - IGN Paris 2011
- Reproduction interdite -

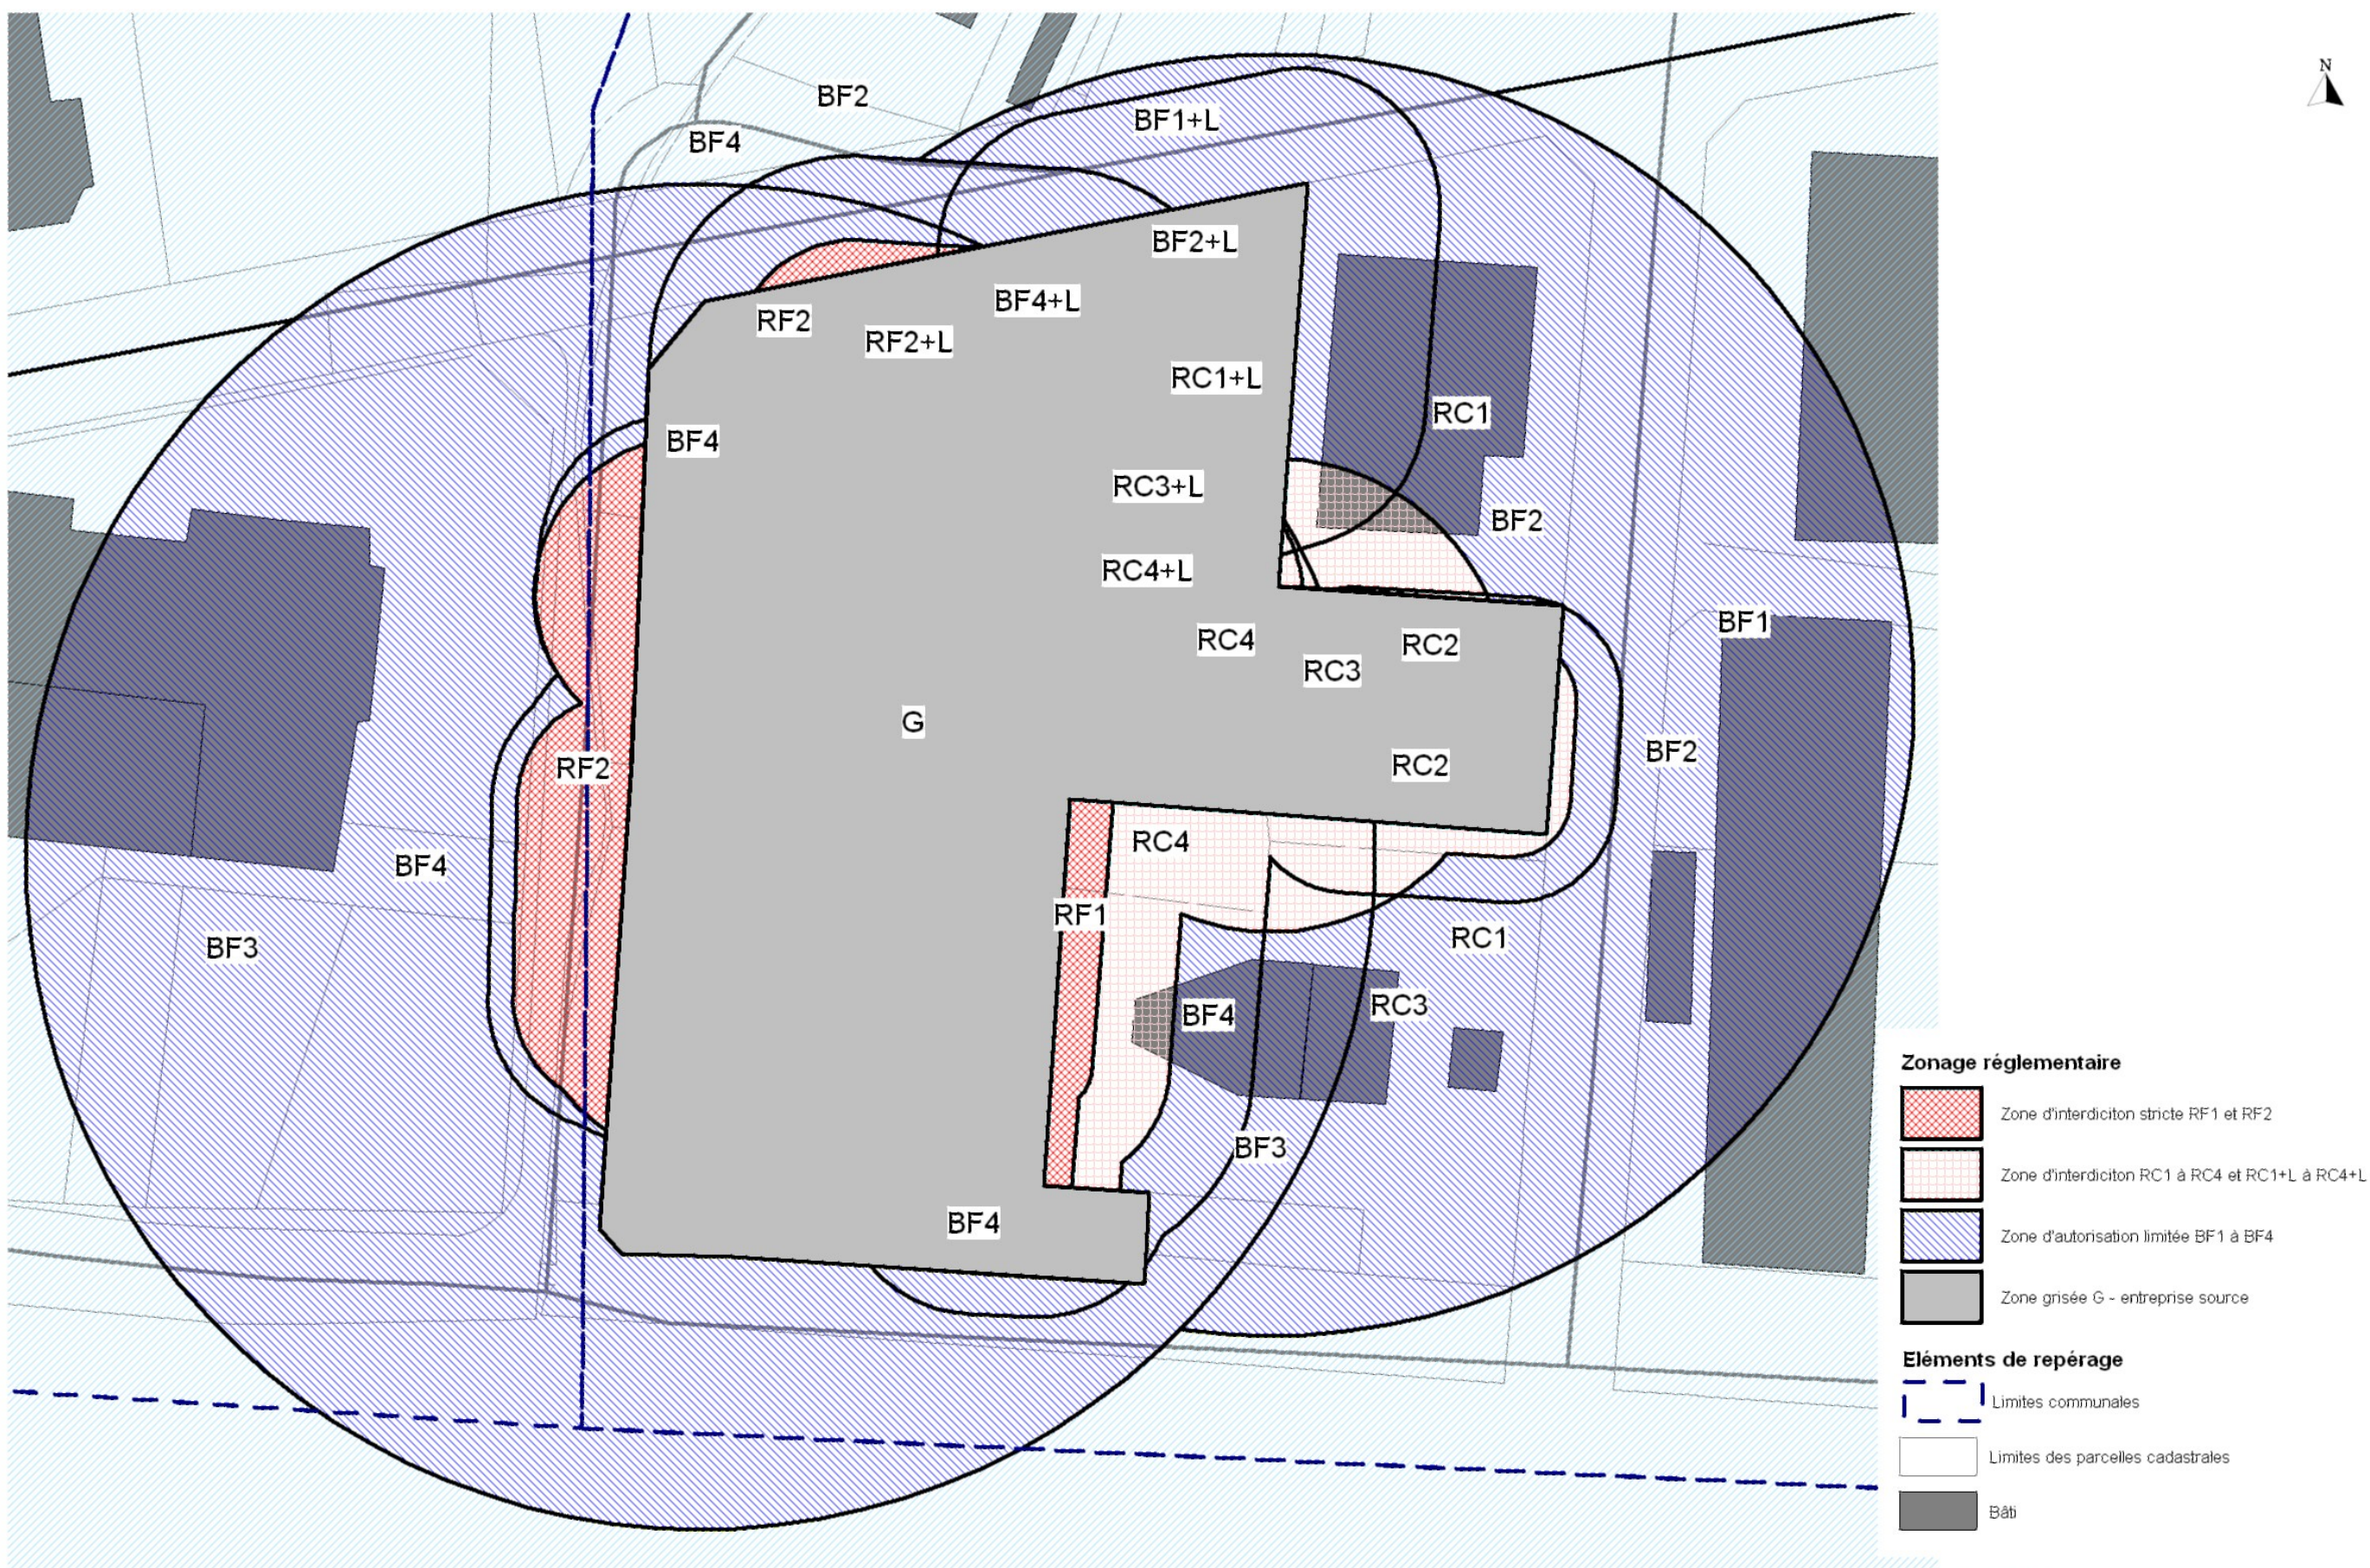

PPRT Huttenes Albertus de Pont-Sainte-Maxence
Zonage réglementaire - Zoom 1

0 — 20 m

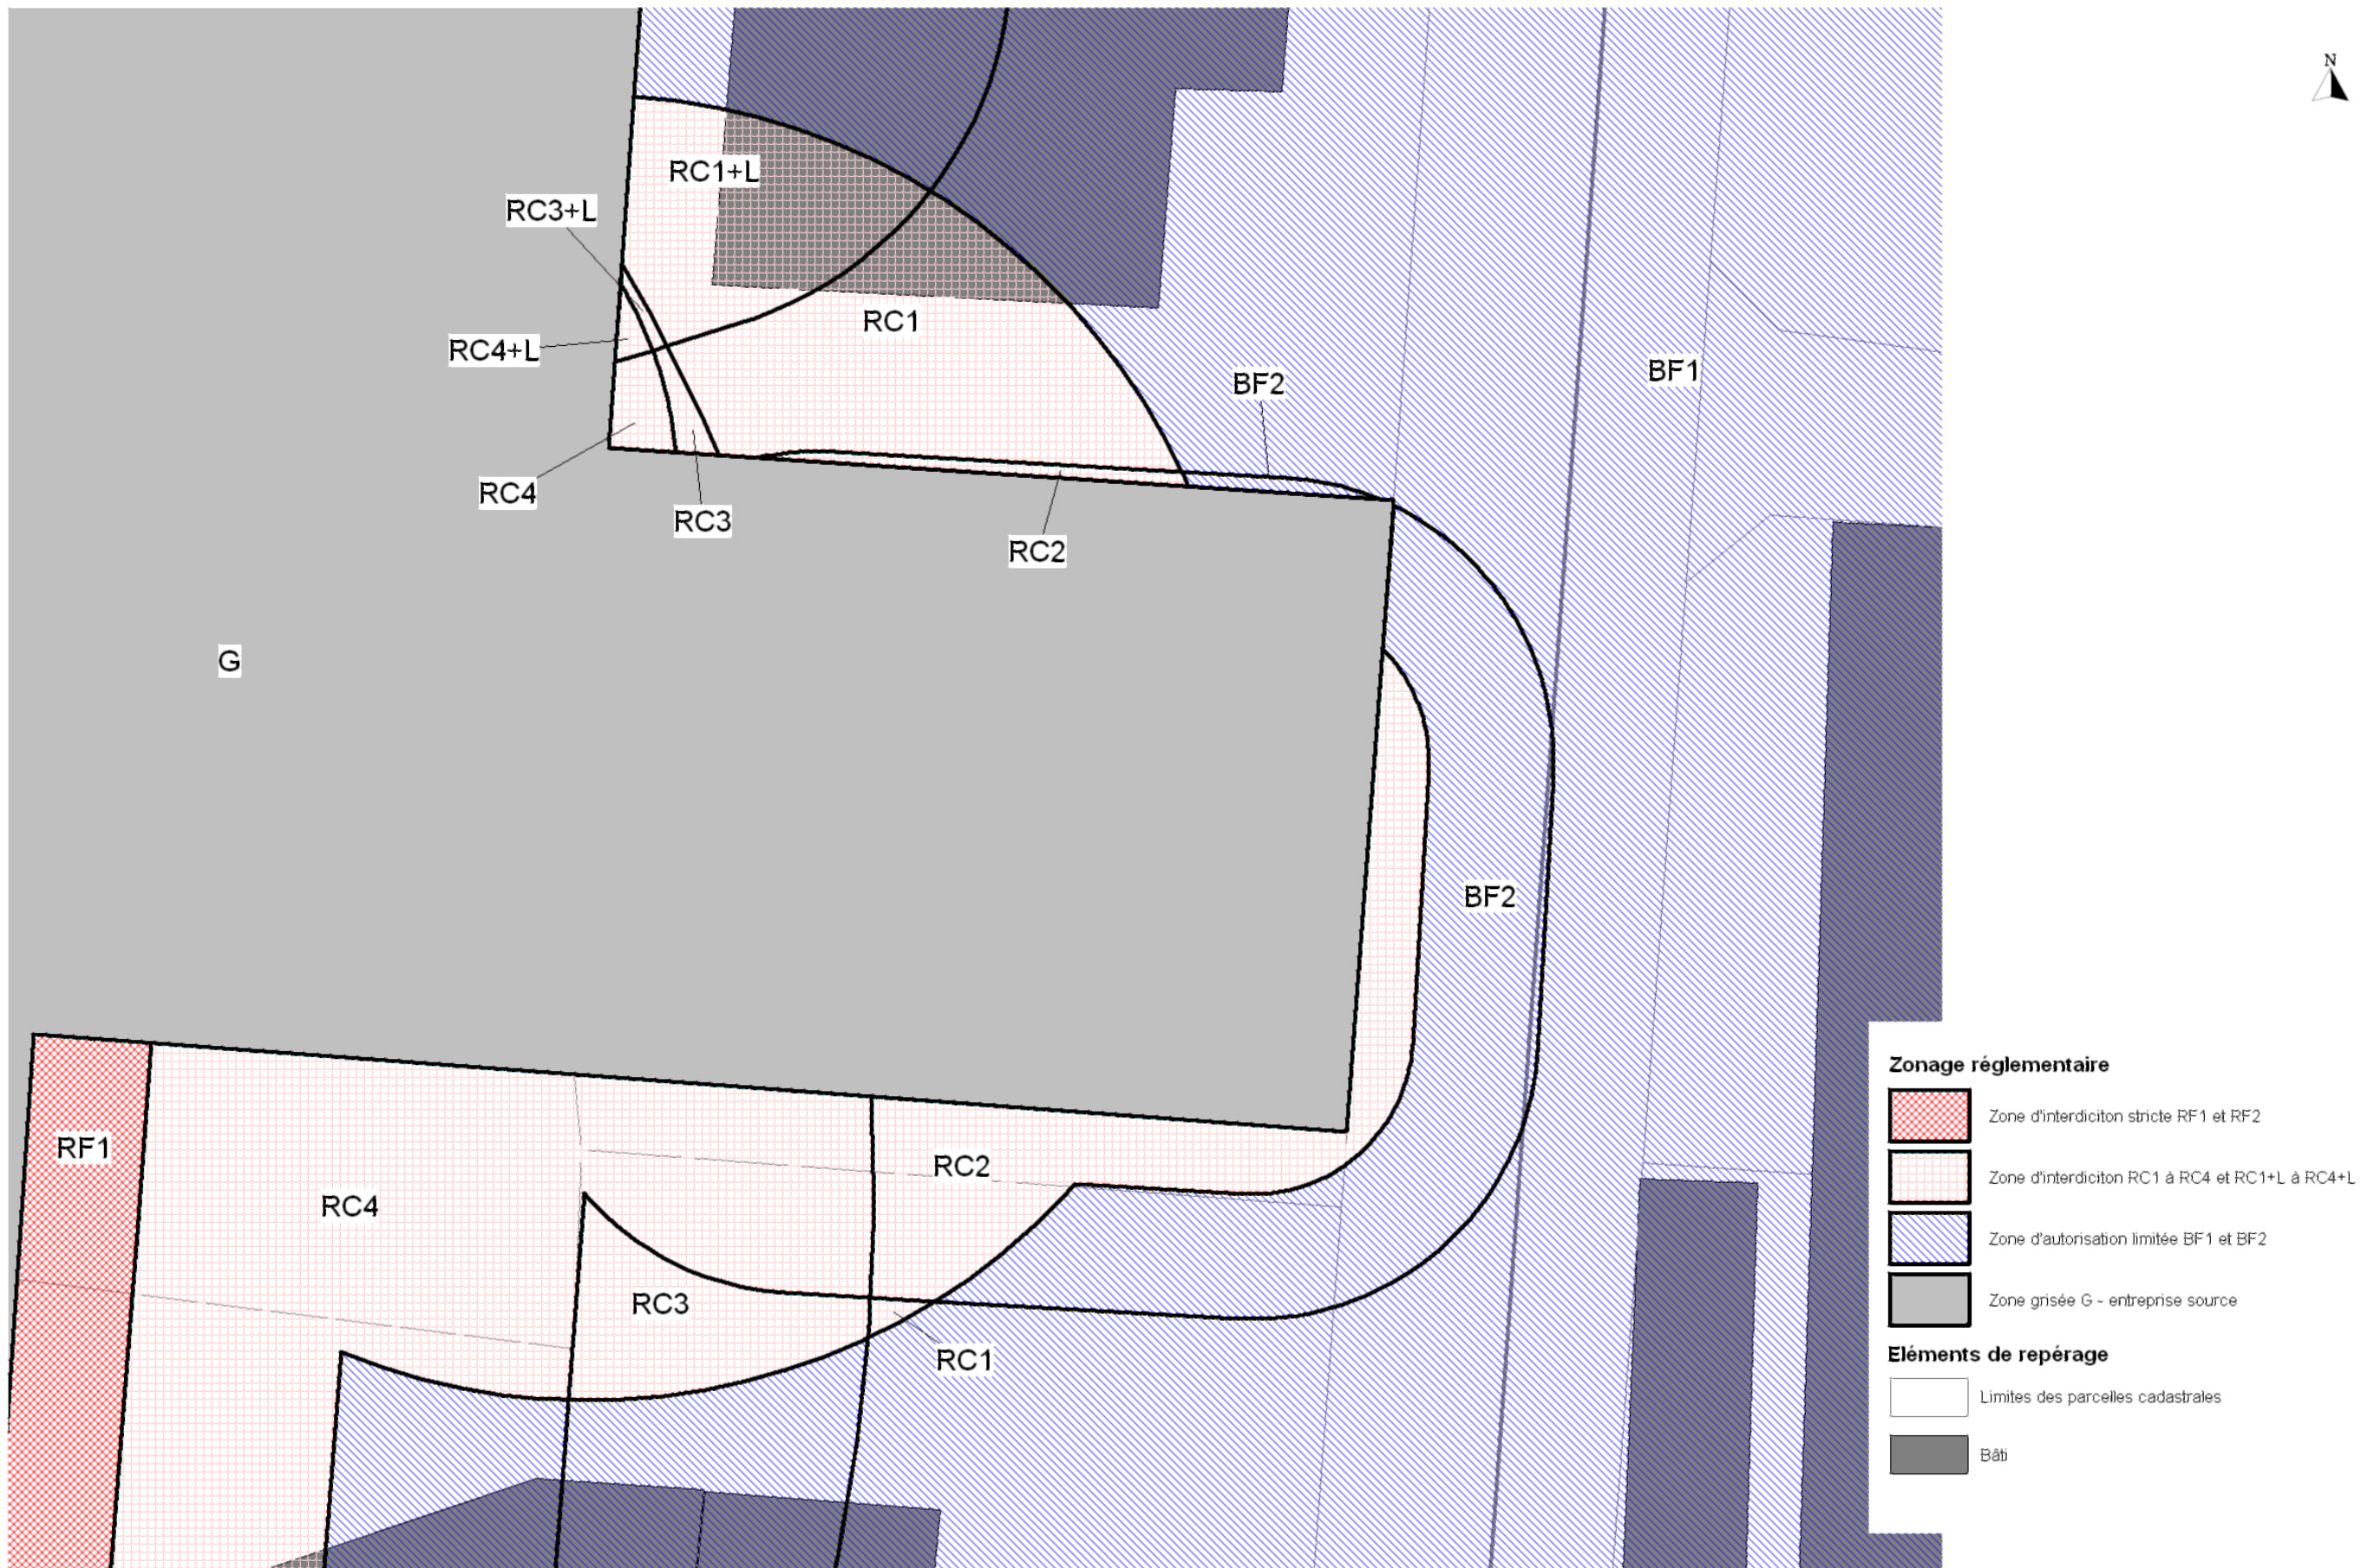

PPRT Huttenes Albertus de Pont-Sainte-Maxence
Zonage réglementaire - Zoom 2

0 — 8 m