
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE LA LOIRE

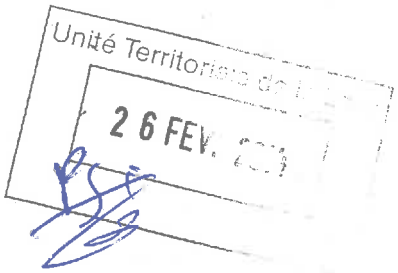


**ARRÊTÉ n° 82 -DDPP-14**
**portant modification**

La préfète de la Loire

Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

**VU** le titre 1er du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article L. 513-1 ;

**VU** l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 70-ddpp-14 du 17 février 2014 réglementant les activités exercées par la Société de Distribution de Chaleur de Firminy (SDCF) sur le territoire de la commune de FIRMINY, Rue de la Pâte ;

**CONSIDERANT** qu'il convient de régulariser la situation administrative de l'installation visée ci-dessus ;

**SUR proposition** de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE

**Article 1er**

Le tableau A « Valeurs limites d'émission » de l'article 3.2.2.2 de l'arrêté préfectoral du 17 février 2014 est annulé et remplacé par le suivant :

| | | Chaudière 1 | Chaudière 3 (en secours) | Totalité des chaudières | Turbine / Cogénération | Chaufferie Biomasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $SO_2$ | Concentration (mg / $Nm^3$) | 35 | 35 | 35 | 10 | 200 |
| | Flux maximal horaire (g/h) | 1039 | 423 | 1189 | 620 | 3096 |
| | Surveillance | A minima une fois tous les 3 ans par organisme agréé | | | Annuelle par un organisme agréé | Surveillance en continu + annuelle par organisme agréé |
| NOx | Concentration (mg / $Nm^3$) | 175 | 225 | 200 | 60 | 400 |
| | Flux maximal horaire (g/h) | 5195 | 2722 | 6798 | 5000 | 6192 |
| | Surveillance | Surveillance en continu + annuelle par un organisme agréé | | | | Surveillance en continu + annuelle par organisme agréé |
| CO | Concentration (mg / $Nm^3$) | 100 | 100 | 100 | 85 | 200 |
| | Flux maximal horaire (g/h) | 2970 | 1210 | 3399 | 5270 | 3196 |
| | Surveillance | Annuelle par organisme agréé | | | | Surveillance en continu + annuelle par organisme agréé |
| Poussières | Concentration (mg / $Nm^3$) | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| | Flux maximal horaire (g/h) | 148 | 60 | 169 | 620 | 310 |
| | Surveillance | A minima une fois tous les 3 ans par organisme agréé | | | Annuelle par un organisme agréé | Surveillance en continu + annuelle par organisme agréé |

Article 2

Le tableau A « Valeurs limites d'émission » de l'article 3.2.2.3 de l'arrêté préfectoral du 17 février 2014 est annulé et remplacé par le suivant :

| | | Chaudière 1 | Chaudière 3 (en secours) | Totalité des chaudières | Turbine / Cogénération | Chaufferie Biomasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $SO_2$ | Concentration (mg / Nm³) | 35 | 35 | 35 | 10 | 200 |
| | Flux maximal horaire (g/h) | 1039 | 423 | 1189 | 620 | 3096 |
| | Surveillance | Mesure semestrielle dont une annuelle par organisme agréé | | | | Surveillance en continu + annuelle par organisme agréé |
| NOx | Concentration (mg / Nm³) | 120 | 120 | 120 | 60 | 400 |
| | Flux maximal horaire (g/h) | 3560 | 1451 | 4070 | 5000 | 6192 |
| | Surveillance | Surveillance en continu + annuelle par un organisme agréé | | | | Surveillance en continu + annuelle par organisme agréé |
| CO | Concentration (mg / Nm³) | 100 | 100 | 100 | 85 | 200 |
| | Flux maximal horaire (g/h) | 2970 | 1210 | 3399 | 5270 | 3196 |
| | Surveillance | Mesure semestrielle dont une annuelle par organisme agréé | | | Voir point B-2 | Surveillance en continu + annuelle par organisme agréé |
| Poussières | Concentration (mg / Nm³) | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| | Flux maximal horaire (g/h) | 148 | 60 | 169 | 620 | 310 |
| | Surveillance | Mesure annuelle par organisme agréé | | | | Surveillance en continu + annuelle par organisme agréé |

**Article 3 :**


Conformément aux dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement. La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal administratif de Lyon. Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour de la notification de la présente décision. Il est d'un an pour les tiers à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.

**Article 4 ;**

Le directeur départemental de la protection des populations, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement chargée de l'inspection des installations classées et la maire de RIORGES sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie restera déposée en mairie où tout intéressé aura le droit d'en prendre connaissance.
Un extrait sera affiché pendant une durée minimale d'un mois à la mairie et il sera dressé procès verbal de l'accomplissement de cette formalité.

Fait à Saint-Étienne, le 24 FEV. 2014

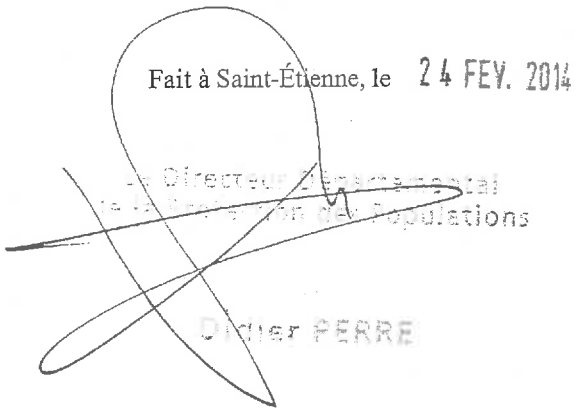


Copie adressée à :

Société SDCF

Rue de la Pâte

42700 FIRMINY

- Monsieur le maire de FIRMINY
- Inspection des installations classées – DREAL UT Loire
- Archives
- Chrono